オイルガードユニットシリーズ｜仕様一覧

型　式		オイルガード 100Jr	オイルガード 200	オイルガード 490Jr	オイルガード 490-Ⅱ	オイルガード 1000
寸　法	横幅	1,118mm(取手含む)	1,200mm	1,590mm	1,450mm	1,900mm
	奥行	560mm	1,320mm	1,050mm	1,620mm	1,980mm
	高さ	1,121mm	1,649mm	1,750mm	1,895mm	2,200mm
乾燥重量		約 85kg	約 208kg	約 179kg	約 270kg	約 454kg
燃料タンク容積/容量		100ℓ/90ℓ	220ℓ/198ℓ	496ℓ/446ℓ	496ℓ/446ℓ	1,004ℓ/904ℓ
燃料タンク缶体材質／厚さ		溶融亜鉛メッキ鋼板(JISG3302)/1.2mm	溶融亜鉛メッキ鋼板(JISG3302)/1.6mm	溶融亜鉛メッキ鋼板(JISG3302)/2.0mm	溶融亜鉛メッキ鋼板(JISG3302)/2.0mm	溶融亜鉛メッキ鋼板(JISG3302)/2.3mm
燃料タンク缶体塗装		ポリエステル樹脂静電焼付粉体塗装				
防油堤材質／厚さ		溶融亜鉛メッキ鋼板/2.0mm	溶融亜鉛メッキ鋼板/2.3mm	溶融亜鉛メッキ鋼板/2.0mm	溶融亜鉛メッキ鋼板/2.3mm	溶融亜鉛メッキ鋼板/2.3mm
表　示			火気厳禁・差込式軽油・灯油表示プレート・PL（警告 注意 使用上の注意点 設置・施工上の注意）	火気厳禁・少量危険物貯蔵取扱所	火気厳禁・少量危険物貯蔵取扱所・差込式軽油・灯油表示プレート・PL（警告 注意 使用上の注意点 設置・施工上の注意）	火気厳禁・少量危険物貯蔵取扱所・差込式軽油・灯油表示プレート・PL（警告 注意 使用上の注意点 設置・施工上の注意）

※横幅は防油堤含む　※奥行は脚部含む　※高さは脚部から吊フックまでのサイズ

使用一例

ハウス用のストーブと接続（灯油補給用として）

オイルガード付発電機とセットで（軽油補給用として）

注：技術員の常時監視を必要とします。

ヒーター類との接続（灯油補給用として）

注意事項

設置・施工上の注意

■「オイルガードユニットシリーズ」を水平で丈夫な床面に設置する。
1. 屋外に設置する場合は、水平で丈夫なコンクリート基盤、束石などに設置し、市販のアンカーボルト（基礎ボルト）で固定する。
2. 積雪地区では、屋根雪が落下する場所には設置しないでください。

■ 配管工事をする。
1. 金属製の送油管を使用する。
2. 接続箇所には、シールテープ（シール剤）を使用する。

移動時の注意

■ 運搬・移動するときは燃料を完全に抜いて移動してください。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

オプション　- 販売 -

■ オイルガンホースセット　ホース長 2m

株式会社 共成レンテム
営業本部／〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西11丁目きだパレス2F
TEL 011-551-6101　FAX 011-551-5955
本　社／〒080-0048 北海道帯広市西18条北1丁目14番地
TEL 0155-33-1380　FAX 0155-34-6643
URL http://www.kyosei-rentemu.co.jp

ご相談･お問い合わせ等は当社までご連絡ください

※商品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

オイルタンクからの油漏れをシャットアウト!

オイルガードユニットシリーズ

油液を漏らさず環境を守るオイルタンクと防油堤の一体化ユニット!

オイルガード 1000
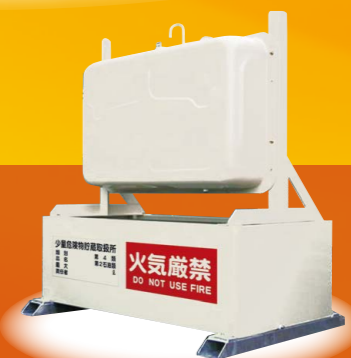
オイルガード 100Jr　オイルガード 200　オイルガード 490Jr　オイルガード 490-Ⅱ
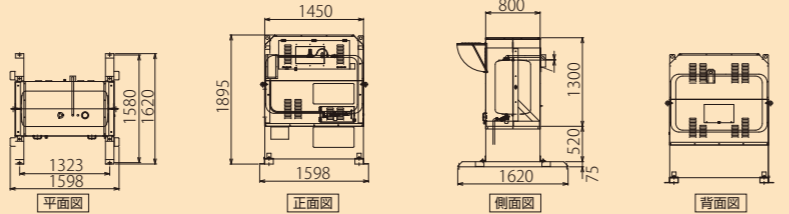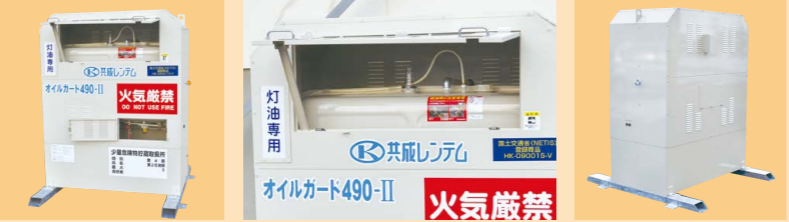
オイルガードユニットシリーズ

ISO14000 対応

災害対策、工事現場、工場、河川・湖・海の近くのオイルタンクに！

オイルガード 490-Ⅱ
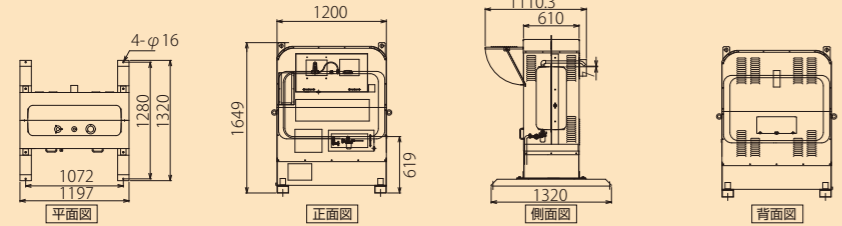
オイルガード 490-Ⅱの特長

オイルガード 200
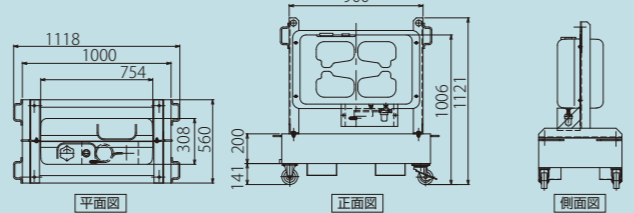
オイルガード 1000

オイルガード 100Jr
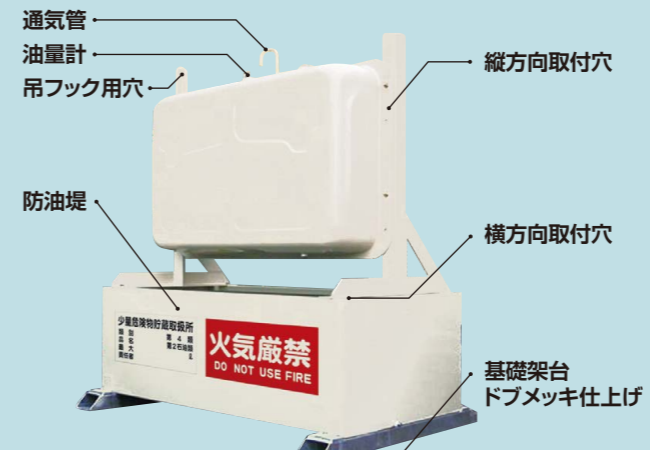
キャスター付でカンタン移動!

オイルガード 490Jr

今お持ちのホームタンクが防油堤付きに早変わり!

各有名タンクメーカーのほとんどが取付可能。